


Brandschutz nach DIN EN 1996-1-2 von tragendem H+H Kalksandstein Mauerwerk

Tragende raumabschließende Wände
(KS-Voll-, Blocksteine und KS-QUADRO)

Tragende raumabschließende Wände (einseitige Brandbeanspruchung) (KS-Voll-, Blocksteine und KS-QUADRO) unter Verwendung von Normalmauermörtel und Dünnbettmörtel	Mindestwanddicke t_F [mm] zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse REI				
	30	60	90	120	180
Ausnutzungsfaktor $a_{6,fi} \leq 0,15$	115 (115)	115 (115)	115 (115)	115 (115)	150 (140)
Ausnutzungsfaktor $a_{6,fi} \leq 0,42$	115 (115)	115 (115)	115 (115)	140 (115)	175 (140)
Ausnutzungsfaktor $a_{6,fi} \leq 0,70$	115 (115)	115 (115)	115 (115)	150 (140)	200 (175)

Werte in Klammern gelten für Wände mit beidseitigem Putz.

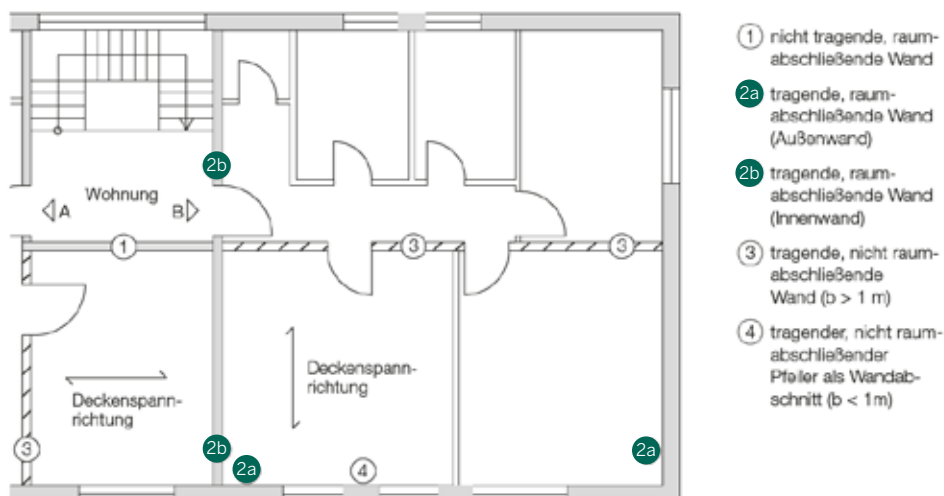

Dieses Informationsblatt dient der Beratung.
Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten.
Stand 11/2019

H+H Deutschland GmbH
Industriestr. 3
23829 Wittenborn
info@HplusH.de
www.HplusH.de